



LA NUOVA IMPIANTISTICA: INTEGRAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA



Il mercato dell'installazione
dopo l'emergenza.
Nuovi scenari e opportunità

Sabato 19 settembre 2020

VIRTUAL EDITION



**Associazione Nazionale
& Training Center**
www.knx.it

KNX Italia è espressione nazionale di KNX Association.

Da oltre 20 anni, rappresenta un costante punto di riferimento per i costruttori, integratori di sistema, poli universitari e centri di ricerca che hanno scelto la tecnologia KNX quale standard per la realizzazione di sistemi domotici e di automazione intelligente degli edifici.



Tutti i Soci



Le nostre Partnership Universitarie e con Istituti di Ricerca









Commissione
europea

Dir. 2010/31/EU

E.P.B.D

Energy

Performance

of Building

Directive



NZEB

Near

Zero


Energy

Building





Migliorare l'efficienza dell'impianto (materiali isolamento, lampade a basso consumo,,,))

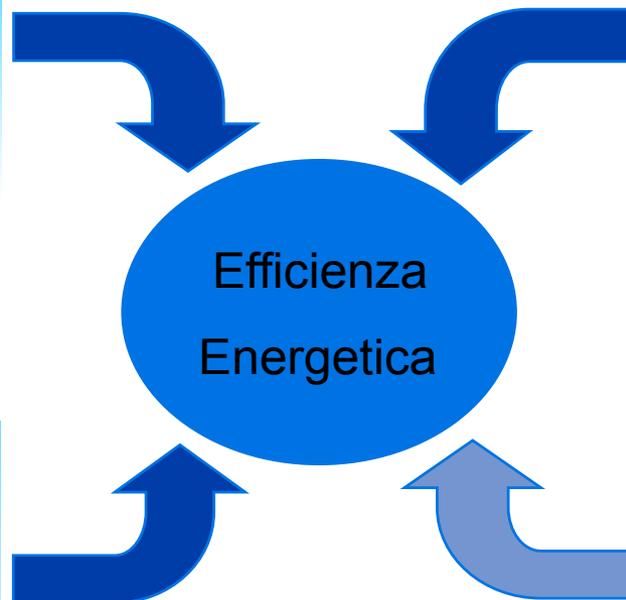

Monitoraggio e controllo continuo dello stato dell'impianto (piani di monitoraggio orientati al miglioramento continuo)

Ottimizzare proattivamente utilizzo dispositivi (luminosità e temperatura costante, spegnimento apparecchiature quando non necessarie...)

Comportamenti proattivi da parte degli utenti finali

DIR. EU 2018/844

SRI

Smart Readiness Indicator



Commissione
europea

Mentre la direttiva EPBD originaria e la sua prima revisione si erano concentrate principalmente sul miglioramento dell'involucro edilizio e degli impianti, con un particolare riferimento a quello termico, la seconda revisione promuove esplicitamente il ricorso alle reti di informazione e comunicazione (ICT) e alle tecnologie intelligenti per assicurare un funzionamento autenticamente efficiente degli edifici. Non è quindi un caso che la definizione di «sistema tecnico per l'edilizia» (Art. 2, punto 3) sia stata ampliata, aggiungendo i sistemi d'automazione e controllo dell'edificio, e nel testo della direttiva il termine “building automation” compaia ben dieci volte.

L'Indicatore Smart Readiness

Per promuovere la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie intelligenti negli edifici, la revisione della direttiva istituisce un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza (Smart Readiness Indicator o SRI) stabilendo il termine del 31 dicembre 2019 per la definizione esatta della metodologia di calcolo e dell'indicatore stesso, al quale è dedicato l'Allegato I bis. Di applicazione volontaria, l'indicatore ha lo scopo di valutare per l'intero edificio o per le singole unità immobiliari:

- la capacità di mantenere l'efficienza energetica e il funzionamento dell'edificio mediante l'adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili,
- la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d'uso, al mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull'uso dell'energia,
- la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione della domanda implicita ed esplicita, della domanda relativamente alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico.

DIR. EU 2018/844

SRI


Smart Readiness Indicator



Commissione
europea


La direttiva 2018/844 è di recepimento obbligatorio negli Stati membri. Entrata ufficialmente in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la direttiva deve essere tradotta dal legislatore in un provvedimento nazionale entro il 10 marzo 2020.

OBIETTIVO: INTEGRAZIONE...

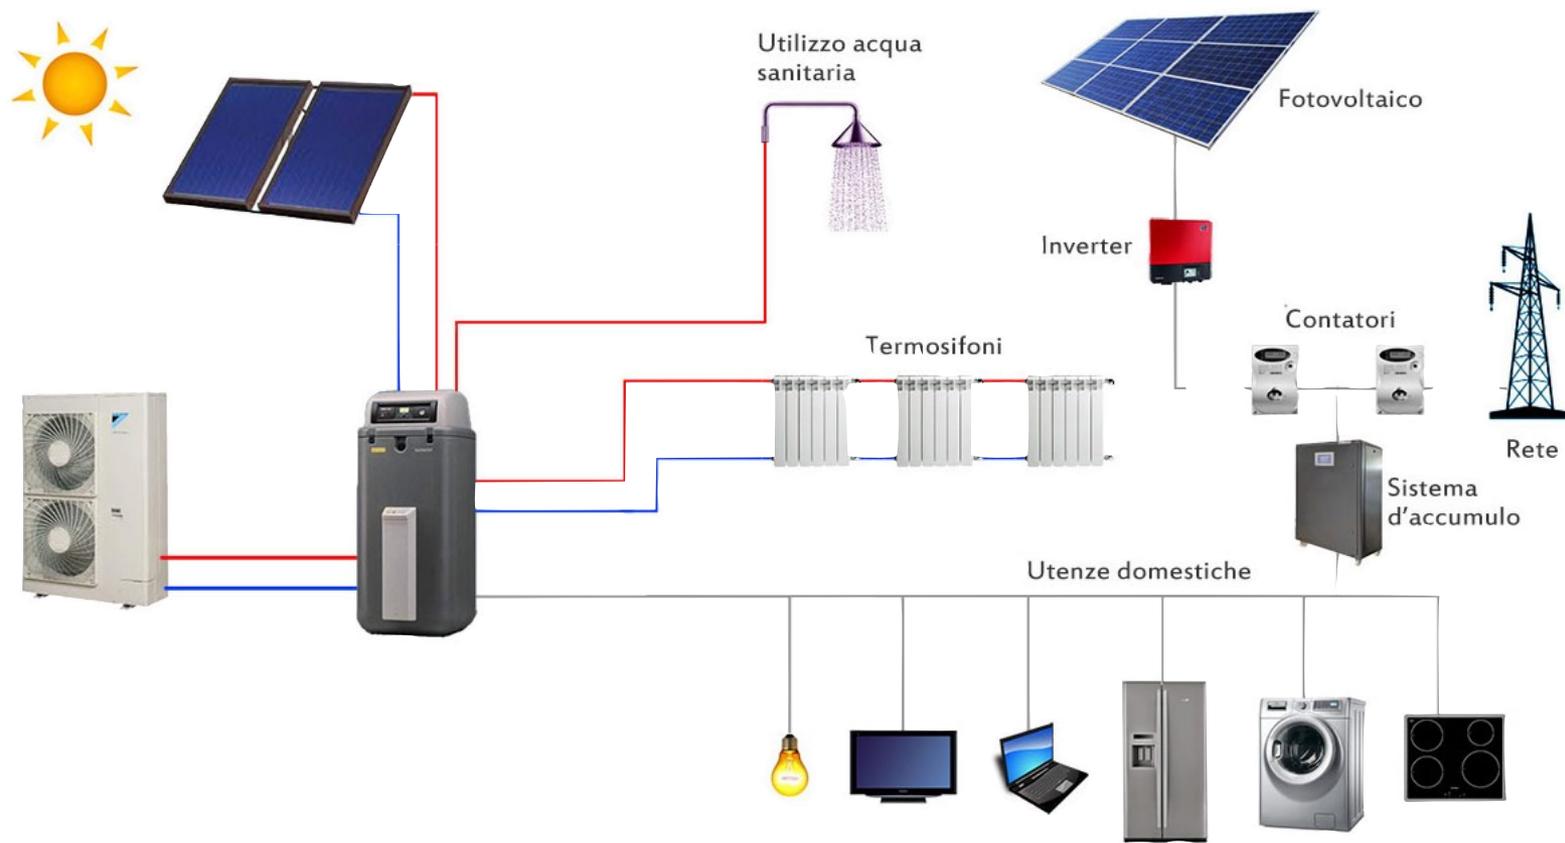

UNI EN 15232

Il Risparmio Energetico con l'Automazione

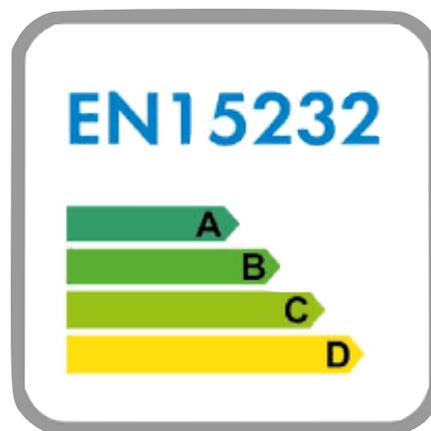



A High performance

Come la Classe B ma con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevati prestazioni energetiche all'impianto

B Avanzato

Impianti controllati con sistemi di automazione bus (HBES/BACS) dotati anche di una gestione centralizzata e coordinata delle funzioni e dei singoli impianti (TBM)

C Standard

Impianti automatizzati con apparecchi di controllo tradizionali o sistemi bus (HBES/BACS). Requisito minimo EPBD

D Non energeticamente efficiente

Comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione

Funzioni di automazione e requisiti minimi per le Classi di Efficienza Energetica

EN15232

- ☑ **Funzioni di automazione:**
 - Controllo riscaldamento, raffrescamento
 - Controllo della ventilazione e del condizionamento
 - Controllo illuminazione
 - Controllo schermature solari

- ☑ **Per ogni funzione sono definiti diversi livelli di complessità in funzione della classe di efficienza energetica**

- ☑ **Un sistema di automazione è di una determinata Classe di Efficienza Energetica se tutte le funzioni che implementa appartengono a tale classe**



Tabella 2 - Lista delle funzioni e requisiti minimi per le Classi di efficienza energetica.

CONTROLLO AUTOMATICO

Definizione delle Classi							
Residenziale				Non Residenziale			
D	C	B	A	D	C	B	A

CONTROLLO RISCALDAMENTO

CONTROLLO DI GENERAZIONE,

Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti

0	Nessun controllo automatico								
1	Controllo automatico centrale								
2	Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o regolatore elettronico								
3	Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il BACS								
4	Controllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (per occupazione, qualità dell'aria, etc.)								

CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA NELLA RETE DISTRIBUZIONE (MANDATA E RITORNO)

Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento elettrico

0	Nessun controllo automatico								
1	Compensazione con temperatura esterna								
2	Controllo temperatura interna								

CONTROLLO DELLE POMPE DI DISTRIBUZIONE


Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione

0	Nessun controllo automatico								
1	Controllo On-Off								
2	Controllo pompa a velocità variabile con Δp costante								
3	Controllo pompa a velocità variabile con Δp proporzionale								

CONTROLLO INTERMITTENTE DELLA GENERAZIONE E/O DISTRIBUZIONE

EN1

Schema di principio F3A

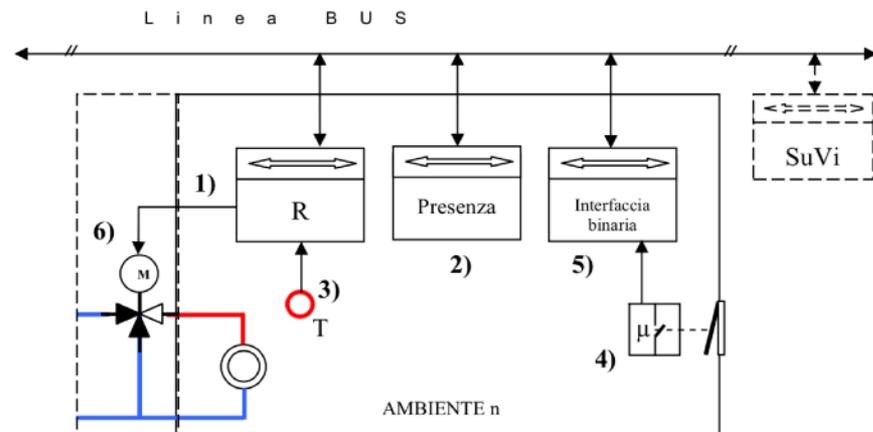

NOTE

- 2) può essere non dotato di CS e con collegamento diretto al Regolatore 1)
- 3) può essere dotato di CS con collegamento al BUS
- 4) può essere dotato di CS con collegamento al BUS
- 5) può essere non dotato CS e con collegamento diretto al Regolatore 1)

CONTROLLO RISCALDAMENTO

CONTROLLO DI EMISSIONE

F3A Controllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (es. per occupazione, apertura serramenti)

Descrizione

La funzione prevede un controllo della temperatura di ogni locale con possibilità di interrompere il riscaldamento o metterlo in stato di basso consumo in caso di assenza persone o apertura serramenti esterni. Il controllore deve essere dotato di CS per comunicare con altri controllori e verso il sistema-BUS.

Esempio di realizzazione

Rif. Schema	Componenti
1)	Regolatore elettronico: - apparecchio dotato di CS con sonda di temperatura integrata o una o più sonde remote - ingresso per sonda T - uscita comando elettrovalvola miscelazione/intercettazione - uscita CS verso SISTEMA-HBA per coordinamento con altri regolatori
2)	Sensore di presenza - apparecchio di rilevazione presenza persone, in grado di comunicare con regolatore elettronico della temperatura del locale per ottimizzare l'utilizzo dell'energia
3)	Sonda T, temperatura ambiente (remota): - opzionale nel caso sia presente la sonda integrata in 1)
4)	Sensore apertura serramento: - microcontatto. Collegato al Regolatore elettronico della temperatura locale permette di ridurre o spegnere il riscaldamento quando la finestra è aperta - può essere dotata o meno di CS
5)	Interfaccia BUS binaria: - apparecchio dotato di CS - trasferisce sul BUS, tramite apposito messaggio, lo stato del microcontatto 4)
6)	Elettrovalvola on-off/regolazione: compatibile con uscita elettrica di 5)

Funzionamento

Il Regolatore 1) dotato di sonda di temperatura integrata o remota opzionale 3) regola la mandata dell'acqua calda comandando in modalità on/off (o modulante) l'elettrovalvola di miscelazione.

Il riscaldamento può essere interrotto o posto in stato di pre-confort quando il sensore di presenza 2) rivela la mancanza di persone nel locale oppure quando il sensore 5) rivela l'apertura di un serramento verso l'ambiente esterno.

Il regolatore 1) e i dispositivi 2) e 5) inviano sulla linea BUS le informazioni relative al locale controllato (ad es. carico termico, occupazione, stato serramenti, tipo di elementi utilizzatori).

Nello schema è visualizzato un eventuale supervisor centrale (SuVi), per il monitoraggio e/o la gestione del sistema HBA di edificio (Funzioni F55B e/o F56A).

Metodi per il calcolo del risparmio energetico

☑ Metodo DIRETTO

Procedura di calcolo analitica utilizzabile solo quando il sistema è completamente noto: involucro edificio, funzioni di controllo/comando/gestione dell'automazione, etc. Il metodo diretto può essere utilizzato anche in fase di verifica.

☑ Metodo dei "BAC Factors"

Procedura di calcolo su base statistica, consente di fare una stima con un'ottima approssimazione utile sia nella fase iniziale di progetto che nella fase di verifica.

Il metodo BAC Factors verrà quindi impiegato in una fase precedente l'impiego del Metodo Diretto e quest'ultimo servirà a regolare le funzioni dell'impianto per renderle con approssimazioni successive, il più possibile aderenti alle previsioni effettuate con il BAC Factors.

EN15232



Consumi per Riscaldamento/Raffrescamento in Edifici Non Residenziali (Valori %)

Riscaldamento / Raffrescamento in Edifici non residenziali				
Edifici non residenziali	Differenza % dei consumi tra le Classi C, B e A rispetto la Classe D			
	D	C	B	A
	Senza automazione	Automazione Standard	Automazione Avanzata	Alta Efficienza
Uffici	100%	-34%	-47%	-54%
Sale di lettura	100%	-19%	-40%	-60%
Scuole	100%	-17%	-27%	-33%
Ospedali	100%	-24%	-31%	-34%
Hotel	100%	-24%	-35%	-48%
Ristoranti	100%	-19%	-37%	-45%
Centri commerciali e negozi	100%	-36%	-53%	-62%



Consumi di Energia Elettrica in Edifici Non Residenziali (Valori %)

Energia Elettrica in Edifici non residenziali				
Edifici non residenziali	Differenza % dei consumi tra le Classi C, B e A rispetto la Classe D			
	D	C	B	A
	Senza automazione	Automazione Standard	Automazione Avanzata	Alta Efficienza
Uffici	100%	-9%	-27%	-36%
Sale di lettura	100%	-6%	-29%	-53%
Scuole	100%	-7%	-18%	-25%
Ospedali	100%	-5%	-13%	-18%
Hotel	100%	-7%	-21%	-36%
Ristoranti	100%	-4%	-26%	-35%
Centri commerciali e	100%	-7%	-32%	-44%

Consumi per Riscaldamento/Raffrescamento in Edifici Residenziali

Riscaldamento / Raffrescamento in Edifici Residenziali				
Edifici residenziali	Differenza % dei consumi tra le Classi C, B e A rispetto la Classe D			
	D	C	B	A
	Senza automazione	Automazione Standard	Automazione Avanzata	Alta Efficienza
- Appartamenti - Abitazioni singole - altri residenziali	100%	-9%	-20%	-26%

EN1

Consumi di Energia Elettrica in Edifici Residenziali

Energia Elettrica in Edifici Residenziali				
Edifici residenziali	Differenza % dei consumi tra le Classi C, B e A rispetto la Classe D			
	D	C	B	A
	Senza automazione	Automazione Standard	Automazione Avanzata	Alta Efficienza
- Appartamenti - Abitazioni singole - altri residenziali	100%	-7%	-19%	-25%



D.M. 26 GIUGNO 2015

**Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici**



Ristrutturazioni importanti di primo livello:

l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati

Riqualificazioni energetiche:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termofisiche o di efficienza.





REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente



REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

.....

f) Per gli edifici non residenziali, l'installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232



**SPECIFICA
TECNICA**

**Procedura di asseverazione per i sistemi di
automazione e regolazione degli edifici in conformità
alla UNI EN 15232**

UNI/TS 11651

NOVEMBRE 2016

**Asseveration procedure for the Building Automation and Control
System in accordance with UNI EN 15232**

La presente specifica tecnica fornisce la procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) come definiti nella UNI EN 15232. L'asseverazione consente pertanto di verificare la conformità del sistema BACS, come realizzato, a una classe di efficienza (A, B, C e D) per gli edifici residenziali e non residenziali.



SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11651

**ASSEVERAZIONE
DELLA CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
DI UN EDIFICIO
IN CONFORMITA' ALLA UNI EN 15232**



DATI INTERVENTO	
Regione:..	LOMBARDIA.....
Comune:...	MILANO.....
Indirizzo:...	VIA MONTE ROSA, n.91.....
Piano:...	1.....
Interno:.....	

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Dettagli del progetto:	
Nuovo edificio	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione edificio	<input checked="" type="checkbox"/>
Modifica BACS pre-esistente	<input type="checkbox"/>
Altro:.....	<input type="checkbox"/>
Descrizione intervento: ...Asseverazione in conformità alla classe B di un edificio non residenziale (palazzina uffici). Ristrutturazione di primo livello del primo piano (no laboratori, sito in centro urbano).....	

Destinazione d'uso:	Residenziale	<input type="checkbox"/>
	Non residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
Oggetto dell'attestato:	Intero edificio	<input type="checkbox"/>
	Unità immobiliare	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gruppo di unità immobiliari	<input type="checkbox"/>

Servizi:	Presente	Asseverato
Riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Raffrescamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produzione acqua calda sanitaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilazione meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizionamento dell'aria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Illuminazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schermature solari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione tecnica delle abitazioni e degli edifici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



In qualità di soggetto responsabile dell'asseverazione del sistema BACS, consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale

- ✓ vista la UNI EN 15232 e le norme elencate nel prospetto A.1;
- ✓ visto il sistema BACS installato;
- ✓ considerati i soli servizi e le sole funzioni di regolazione pertinenti ai sensi del punto 5.3 della UNI/TS 11651
- ✓ esaminate le funzioni di regolazione pertinenti e le funzioni di regolazione operative di cui al prospetto B.1 e l'insieme di dette funzioni riassunto nel modello di cui al prospetto B.2;

ASSEVERO che

il sistema BACS è conforme ai requisiti della classe di efficienza *B* in conformità alla UNI EN 15232.

Nome (in stampatello):...*MARIO ROSSI*.....

Posizione:...*PROGETTISTA*.....

In nome e per conto di:...*LIBERO PROFESSIONISTA*.....

Indirizzo:...*VIA CANONICA, n.130...MILANO*.....

Data:.....

Firma:.....



SPECIFICA TECNICA UNI CEI TS 11672



SPECIFICA
TECNICA

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono l'installazione e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control System) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI CEI TS 11672


FEBBRAIO 2017

Non-regulated professions - Professionals performing installation and maintenance of BACS systems - Knowledge, skill and competence requirements

La specifica tecnica stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza, abilità degli installatori di sistemi BACS.

BUILDING AUTOMATION

SUPERBONUS
110%

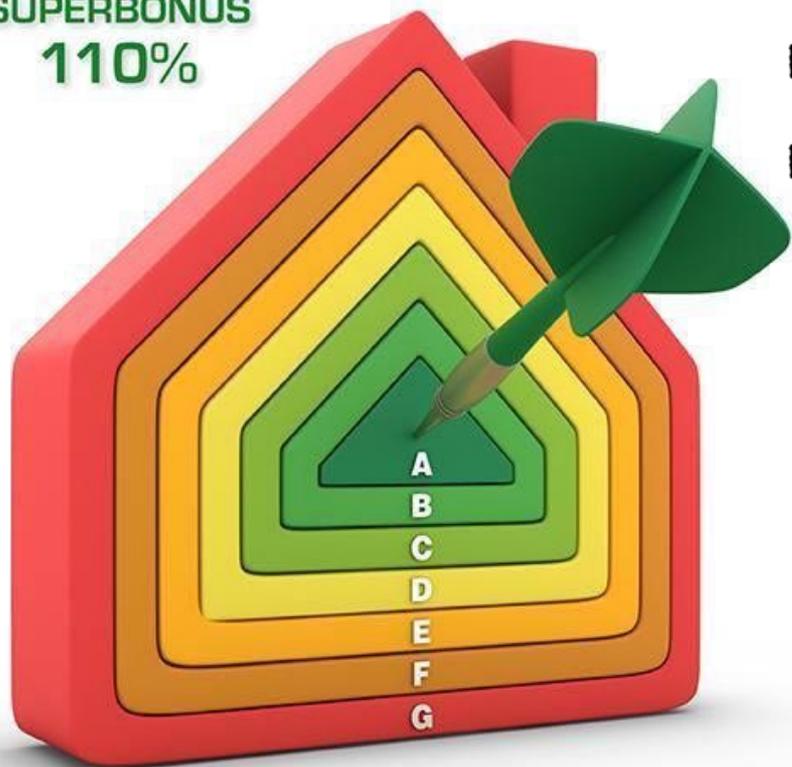

- Monitoraggio consumi energetici
- Gestione e controllo climatizzazione
- Gestione e controllo dei dati da remoto

Dal decreto requisiti tecnici del MISE

11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232



**PASSIV
HAUS
INSTITUT**



BREEAM®

WELL™



Thanks.

For any questions
segreteria@knx.it - www.knxprofessionals.it

